

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ


№ 97/24-О от 11.02.2010г.

г.Бишкек


Об утверждении Инструкции «О единых требованиях по технической укрепленности финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике»

1. Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики № 676 от 22.10.2003 года, учитывая совершенствование технологий и развития технических систем в сфере обеспечения безопасности банковских учреждений, а также в целях повышения качества и надежности охраны, утвердить и ввести в действие с момента подписания новую редакцию Инструкции «О единых требованиях по технической укрепленности финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике» (прилагается), разработанной рабочей группой, созданной согласно Распоряжению НБКР № 48-О от 24 августа 2009 года.
2. Совместные Приказы МВД Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики № 3/03 от 6 января 2004 года и № 267/74-О от 10 мая 2006 года считать утратившим силу.

Министр внутренних дел
Кыргызской Республики
генерал-лейтенант милиции
М. Конгантиев

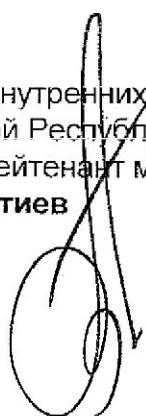

Председатель
Национального банка
Кыргызской Республики
М. Алапаев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к совместному Приказу
Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики
Национального Банка
Кыргызской Республики

№ 97/24-0
от 11.02. 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ИХ ОХРАНЫ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Основные термины и определения	2
Общие положения	3
Общие требования	4
РАЗДЕЛ I. Финансово-кредитные учреждения 1 и 2 группы	
Глава 1	
Технические требования к зданиям и сооружениям (кроме кассовых узлов).....	4
Глава 2	
Технические требования к кассовым узлам.....	6
РАЗДЕЛ II. Финансово-кредитные учреждения 3 и 4 группы	
Глава 3	
Технические требования к зданиям и сооружениям (кроме кассовых узлов).....	10
РАЗДЕЛ III. Требования по технической и физической охране финансово-кредитных учреждений	
Глава 4	
Правила организации пропускного и внутриобъектового режима финансово-кредитных учреждений.....	12
Глава 5	
Требования по оборудованию финансово-кредитных учреждений техническими средствами охраны	12
Глава 6	
Порядок организации охраны финансово-кредитных учреждений	14
Приложение	21

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Финансово-кредитное учреждение (ФКУ) – коммерческая организация, осуществляющая финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и т.п.

Основными **ФКУ** являются коммерческие банки (**КБ**), также в их число входят: финансовые, микрокредитные компании, сберегательные кассы и представительства банков.

Филиал ФКУ (ФКБ) – территориально-обособленное подразделение ФКУ, не являющееся юридическим лицом и осуществляющее финансовые операции на основании утвержденного банком положения и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему ФКУ.

Сберегательная касса (СК) – территориально-обособленное подразделение **ФКУ**, не являющееся юридическим лицом, не имеющее статуса филиала либо представительства, выполняющее отдельные виды финансовых операций на территории Кыргызской Республики.

Обменный пункт (ОП) – место, специально оборудованное для проведения только обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых ФКУ в соответствии с лицензией Национального банка КР на право проведения финансовых операций в иностранной валюте.

Выездная касса (ВК) – специализированная удаленная часть кассы **ФКУ**, осуществляющая прием платежей, а также, в отдельных случаях, осуществляющая выплаты по вкладам, облигациям физических лиц, обслуживание зарплатных проектов, пенсий, пособий или осуществляющая другие финансовые операции.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) - самостоятельное техническое средство (совокупность технических средств) для приема извещений о проникновении на охраняемые объекты, пожаре, нападении на объект, персонал и посетителей, несанкционированного доступа в помещения и на территорию объекта.

Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) – совокупность совместно действующих технических средств, для обнаружения признаков проникновения на охраняемый объект, а также позволяющих выдавать сигналы тревоги на ПЦН при нападении на объект, персонал и посетителей.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – система, предназначенная для контроля, управления и предотвращения несанкционированного доступа в помещения и на территорию зданий и сооружений.

Система видеонаблюдения (СВН) – система, позволяющая при помощи комплекса устройств, принимающих и передающих изображение, удаленно отслеживать перемещение и местонахождение как людей, так и различных предметов, и регистрировать видеинформацию.

Пожарная сигнализация (ПС) – система, предназначенная для своевременного обнаружения очага возгорания, либо задымления, и передачи информации об этом на пульт контроля.

Технические средства охраны (ТСО) – комплекс систем ОТС, СВН, ПС, СКУД , предназначенный для обеспечения безопасности как объектов, так и субъектов охраны.

Периметр охраняемого объекта – внешние границы занимаемой охраняемым объектом (помещение, зданием, сооружением и т.п.) территории, либо объема.

Кладовая – помещение с максимально возможным уровнем защищенности, в котором хранятся денежные средства, либо другие ценности.

Депозитарий – помещение с максимально возможным уровнем защищенности, в котором хранятся денежные средства, либо другие ценности клиентов.

Хранилище – комплекс помещений, включающий в себя кладовые, предкладовые, смотровые коридоры.

Сейфовая комната – помещение с высоким уровнем защищенности, предназначенное для хранения денежных средств, либо других ценностей в сейфах.

Кассовый узел – комплекс помещений, предназначенных для работы с денежными

средствами, либо другими ценностями, а также путем перемещения денежных средств, либо других ценностей.

ГУГССО - Главное управление государственной специализированной службы охраны **МВД** Кыргызской Республики.

ОДА (охранное детективное агентство) – коммерческая организация, лицензированная для осуществления охранной деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Охранная структура – организация, осуществляющая охрану объектов и материальных ценностей **ФКУ** на основании договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие данной «Инструкции о единых требованиях по технической укрепленности финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике» (далее по тексту **Инструкция**) распространяется на все **ФКУ**, расположенные на территории Кыргызской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и вида собственности.
2. Персональную ответственность за обеспечение сохранности денежных и других материальных ценностей в **ФКУ** согласно действующему законодательству Кыргызской Республики несут: первый руководитель **ФКУ**, руководители соответствующих подразделений **ФКУ**. Руководители Охранных структур несут ответственность за сохранность принятого под охрану объекта и материальных ценностей на основании законодательства Кыргызской Республики и заключенного договора на оказание охранных услуг.
3. Национальный Банк Кыргызской Республики принимает решение о выдаче **ФКУ** лицензий, вносит запись в Реестр филиалов и регистрирует сберкассу **ФКУ** только при положительных результатах обследования инженерно – технического состояния соответствующего объекта **ФКУ** и приемки **ТСО** в эксплуатацию, проведенных в соответствии с настоящей **Инструкцией**.
4. Все **ФКУ** подразделяются на 4 группы:
 - 1 группа - **ФКУ**, имеющие хранилища;
 - 2 группа - **ФКУ**, не имеющие хранилищ, а использующие вместо них сейфовые комнаты;
 - 3 группа - **ФКУ**, не имеющие хранилищ, сейфовых комнат, а использующие вместо них сейфы для хранения ценностей только в течение рабочего дня;
 - 4 группа - **ФКУ**, не имеющие хранилищ, сейфовых комнат или сейфов, и не оперирующие непосредственно с денежными средствами.
5. ГУГССО в обязательном порядке осуществляется надзор за соблюдением требований настоящей **Инструкции**, если для **ФКУ** осуществляется:
 - а) проектирование зданий и сооружений;
 - б) проектирование **ТСО**, устанавливаемых в зданиях и сооружениях;
 - в) строительство зданий и сооружений;
 - г) согласование изменений, производимых во время ремонтно-строительных или монтажных работ по **ТСО** в зданиях и сооружениях.
6. **ФКУ 1 и 2 групп** в обязательном порядке должны охраняться подразделениями ГУГССО **МВД** Кыргызской Республики. Для охраны **ФКУ 3 и 4 групп** **ФКУ** выбирает по своему усмотрению **Охранную структуру** или организует охрану силами сотрудников своих подразделений безопасности, которые имеют действительные разрешения **МВД** Кыргызской Республики на хранение и/или ношение огнестрельного оружия. Отношения **ФКУ** и **Охранной структуры** строятся на основании заключаемого договора на охрану.
7. **ТСО** из **ФКУ 1 и 2 групп** должны быть подключены на ПЦН ГУГССО. Если подразделения ГУГССО отсутствуют, **ТСО** выводится в дежурную часть ОВД по территориальности или **Охранной структуры**, выбранной **ФКУ** для их охраны. **ТСО** из **ФКУ 3 и 4 групп** должны быть подключены на пульт охраны **Охранной структуры**, выбранной **ФКУ** для их охраны.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Проектирование, строительство и реконструкция зданий и оснащения **ФКУ**, а также готовые здания и оснащение должны соответствовать СНиП, применяемым в Кыргызской Республике.
- Применяемые при строительстве и модернизации зданий и сооружений **ФКУ** материалы должны соответствовать стандартам, установленным в Кыргызской Республике.
- Здание **ФКУ** должно иметь не менее двух самостоятельных выходов. При невозможности оборудования по техническим причинам второго самостоятельного запасного выхода допускается выполнение его согласно п. 1.12 настоящей Инструкции.

РАЗДЕЛ I. Финансово-кредитные учреждения 1 и 2 групп

ГЛАВА 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
ФКУ 1 и 2 ГРУПП (КРОМЕ КАССОВЫХ УЗЛОВ)

ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПРИЯМКИ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА

- 1.1** Входные двери здания **ФКУ** должны открываться наружу, иметь установленные на расстоянии не менее 300 мм друг от друга два врезных несамозащелкивающихся замка и быть плотно подогнанными под дверную коробку. Двухстворчатые двери оборудуются двумя стопорными шпингалетами, которые устанавливаются в верхней и нижней части одной из створок и крепятся при закрытии фиксаторами или навесными замками.

- 1.2** Варианты исполнения входных дверей здания **ФКУ**:

- деревянная полнотелая дверь с толщиной полотна не менее 40 мм с установленной на дверном косяке стальной замковой планкой. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 мм² (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм. Дополнительно во входном проёме должна быть с внутренней стороны установлена металлическая решетчатая дверь, выполненная согласно п.1.5 настоящей Инструкции, либо с наружной стороны двери ролл-ставни;
- металлическая или металлопластиковая раздвижная либо распашная дверь с толщиной металлического профиля не менее 2 мм, имеющая остекление, оклеенное снаружи сертифицированной ударопрочной пленкой. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стали площадью поперечного сечения не менее 30 мм², вылет шпингалета - не менее 25 мм. Дополнительно во входном проёме должна быть с внутренней стороны установлена металлическая решетчатая дверь, выполненная согласно п.1.5 настоящей Инструкции, либо с наружной стороны двери ролл-ставни;
- деревянная полнотелая дверь толщиной не менее 40 мм, с установленной на дверном косяке стальной замковой планкой, обитая с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибами на торец дверного полотна внахлест. Листы крепятся по периметру и диагоналям полотна двери крест-накрест гвоздями диаметром не менее 2 мм, длиной не менее 40 мм и шагом не более 50 мм. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 мм² (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм;
- металлическая глухая дверь с рамой и косяком из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм и поперечно-диагональными ребрами жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x4 мм, приваренными к дверному полотну из стального листа толщиной не менее 2 мм. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 мм² (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм.

- 1.3** Двери запасного выхода, двери на чердак или в подвальное помещение должны открываться наружу, быть плотно подогнанными под дверную коробку и иметь одну из следующих конструкций:

- деревянная полнотелая дверь толщиной не менее 40 мм с установленной на дверном косяке стальной замковой планкой, обитая с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 1 мм с

загибами на торец дверного полотна внахлест. Листы крепятся по периметру и диагоналям полотна двери крест-накрест гвоздями диаметром не менее 2 мм, длиной не менее 40 мм и шагом не более 50 мм;

- 6) металлическая глухая дверь с рамой и косяком из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм и поперечно-диагональными ребрами жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x4 мм, приваренными к дверному полотну из стального листа толщиной не менее 2 мм.

1.4 Если в одном здании с **ФКУ** располагаются сторонние организации, необходимо устанавливать между помещениями **ФКУ** и помещениями сторонних организаций или помещениями общего пользования глухую кирпичную перегородку толщиной не менее 120 мм, либо прикрепленную к стенам, полу и потолку металлическую сплошную перегородку из стального листа толщиной не менее 2 мм с приваренными к ней каркасом и поперечно-диагональными ребрами жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм. Для оборудования запасного выхода в перегородке допускается устанавливать дверь шириной не более 1 метра, выполненную согласно п.1.3 настоящей Инструкции, запираемую минимум на один висячий замок и два (вверху и внизу) шпингалеты, фиксируемых при закрытии встроенным или навесным замками. Шпингалеты должны быть выполнены из стальной полосы или стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 мм^2 (или диаметром не менее 10 мм), вылет засова - не менее 30 мм.

1.5 Решетчатая дверь запирается минимум на один навесной замок и имеет следующую конструкцию: косяк и рама из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм, собственно решетка - из стального прутка поперечным сечением не менее 190 мм^2 (или диаметром не менее 16 мм), с площадью ячеек не более 225 см^2 , при этом прутья в узлах пересечения должны быть надежно соединены между собой сваркой. Косяк двери крепится к стене при помощи приваренных "ершей" из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм^2 (или диаметром не менее 12 мм) и глубиной заделки не менее 120 мм, которые располагаются по всему периметру косяка решетчатой двери с шагом не более 700 мм.

1.6 Допускается устанавливать металлические, решетчатые, металлопластиковые и другие двери повышенной стойкости к взлому с использованием новых конструкций и технологий, применяемых при строительстве объектов **ФКУ** в международной практике. В целях дополнительной укрепленности объектов **ФКУ** входы в них рекомендуется дополнительно оснащать современными средствами защиты, применяемыми при строительстве и модернизации зданий **ФКУ** в международной практике.

1.7 Варианты исполнения чердачных и разгрузочных люков:

- a) полнотелое деревянное полотно, толщиной не менее 40 мм, обитое с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 1 мм с загибами на торец дверного полотна внахлест. Листы крепятся по периметру и диагоналям полотна двери крест-накрест гвоздями диаметром не менее 2 мм, длиной не менее 40 мм и шагом не более 50 мм;
- 6) рама и косяк из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм, диагональные ребра жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x4 мм и дверное полотно из стального листа толщиной не менее 2 мм.

1.8 Прямки закрываются решеткой, выполненной из стального прутка сечением не менее 190 мм^2 (или диаметром не менее 16 мм), с размером ячейки не более 120x120 мм, при этом прутья в узлах пересечения должны быть надежно сварены между собой.

1.9 Конструкции вентиляционных коробов не должны допускать возможности проникновения. Если короб имеет поперечное сечение более 225 см^2 , на его входе и выходе устанавливаются решетки из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм^2 (или диаметром не менее 12 мм) с размером ячейки не более 100x100 мм, при этом прутки в узлах пересечения должны быть надежно сварены между собой.

ОКНА

1.10 Все оконные проемы помещений **ФКУ**, в т.ч. собственно окна, фрамуги и форточки должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запоры. Стекла должны быть плотно укреплены в пазах оконной рамы.

- 1.11** Оконные проемы по периметру этажа, на котором располагаются кассовые залы, денежные хранилища и сейфовые комнаты, а также (если здание **ФКУ** имеет более одного этажа) оконные проемы верхних этажей здания, находящиеся рядом с пожарными лестницами, над козырьками крышей, карнизами и прочими конструкциями, примыкающими к стенам здания, облегчающими проникновение внутрь, оборудуются установленными изнутри металлическими решетками из стального прутка поперечным сечением не менее 190 мм² (или диаметром не менее 16 мм), с площадью ячеек не более 225 см², при этом прутья в узлах пересечения должны быть надежно соединены между собой сваркой. С внутренней стороны оконных проемов допускается установка металлических решеток раздвижного или распашного типа, закрываемых изнутри как минимум на один надежный навесной замок.
- 1.12** Рамы металлических оконных решеток закрепляются в стену при помощи "ершей" из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм² (или диаметром не менее 12 мм), глубиной заделки не менее 120 мм и шагом крепления сваркой по всему периметру рамы не более 700 мм, по возможности рекомендуется приваривание "ершей" конструкции к металлической арматуре здания.
- 1.13** Допускается установка металлических решеток снаружи оконных проемов, если из-за особенностей конструкции здания их устройство изнутри не представляется возможным, или установка металлических решеток нарушает интерьер здания, либо здание представляет собой архитектурно-историческую ценность. В этих случаях также допускается вместо установки металлических решеток устанавливать оконные стекла, оклеенные с наружной стороны сертифицированной ударопрочной пленкой, в металлической или металлопластовой раме с толщиной металлического профиля не менее 2 мм, и ролл-ставни.
- 1.14** Допускается использование вместо обычного остекления сплошного защитного остекления, представляющего собой многослойную структуру из стекла и полимера не менее 2 слоев стекла и общей толщиной не менее 20 мм, установленную в металлической или металлопластовой раме с толщиной металлического профиля не менее 2мм. При установке защитного остекления решетки, жалюзи и пр. силовые элементы на окна могут не устанавливаться. Разрешается устанавливать окна с использованием новых конструкций и технологий, применяемых в международной практике при строительстве и модернизации зданий **ФКУ**.

ТЕРРИТОРИЯ

- 1.15** При наличии у **ФКУ** достаточной площади прилегающей территории рекомендуется:
- обнесение периметра прилегающей территории прочным забором высотой не менее 2,5 м;
 - оснащение прилегающей территории и забора современными средствами охранной сигнализации с выводом на пульт **Охранной структуры**;
 - оборудование забора и прилегающей территории инженерными и/или техническими средствами защиты.
- 1.16** При наличии достаточной площади прилегающей территории рекомендуется оборудование отдельного дистанционно управляемого транспортного шлюза для въезда машин инкассации, обеспечивающего возможность безопасного проезда инкассаторской машины на территорию **ФКУ**, а также оснащение шлюза средствами видеонаблюдения.

Глава 2. Технические требования к кассовым узлам

КАССОВЫЙ УЗЕЛ

- 2.1** Кассовый узел состоит из следующих основных помещений:
- хранилище, включающее в себя одну или несколько кладовых с предкладовыми для **ФКУ** 1-й группы;
 - сейфовая комната для **ФКУ** 2-й группы;
 - комната для операций с денежной наличностью;
 - вечерняя касса;
 - кабины операционных касс;

- е) комната для пересчета наличности;
- ж) административные и хозяйственно-бытовые помещения, в том числе комната для хранения личных вещей кассиров.
- з) помещения, либо коридоры, через которые из кладовых в кабину операционных касс транспортируются денежные средства.

- 2.2** Все помещения кассового узла рекомендуется располагать компактно и планировать таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку ценностей по кратчайшим расстояниям с исключением возможности наблюдения посторонних лиц за работой с ценностями.
- 2.3** Входная дверь кассового узла должны быть плотно подогнана под дверную коробку, иметь односторончатое исполнение, открываться наружу и соответствовать требованиям п.1.2 настоящей Инструкции.

ХРАНИЛИЩА

- 2.4** Площади и объемы хранилищ **ФКУ** определяются заданием на проектирование с учетом существующего и перспективного объема кассовых операций, а также нормального функционирования устройств **ТСО** при максимальной загруженности хранилищ.
- 2.5** Хранилище должно быть изолировано от других структурных подразделений **ФКУ** и иметь следующие варианты исполнения наружных стен:
- кирличная или каменная кладка толщиной не менее 400мм;
 - бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200мм;
 - бетонные камни толщиной не менее 90мм в два слоя;
 - железобетонные панели толщиной не менее 180мм.
- 2.6** Стены кладовых могут быть смежными только с внутренними стенами помещений **ФКУ**.
- 2.7** Высота кладовых должна составлять не менее 2 метров от пола до потолка.
- 2.8** При примыкании кладовых к наружным стенам здания или к стенам помещений, в которых располагаются сторонние организации, между ними и стенами кладовых оставляется смотровой коридор шириной не менее 800 мм.
- 2.9** Стены, пол и потолок кладовой представляют собой железобетонную оболочку – саркофаг толщиной не менее 200 мм.
- 2.10** Фундамент под кладовую должен быть выполнен из монолитного бетона или каменной кладки толщиной не менее 600 мм. Между фундаментом и железобетонной оболочкой должна быть предусмотрена надежная гидроизоляция. Не допускается нахождение этажей, технических подпольй и подвалов под хранилищем кассового узла.
- 2.11** Ограждающими конструкциями перекрытия кладовых является саркофаг и внешняя плита перекрытия, при этом саркофаг не должен воспринимать на себя нагрузку от перекрытия здания.
- 2.12** В случае если **ФКУ** расположен в одноэтажном здании, или в здании, верхний этаж которого занят сторонней организацией, верхняя плоскость саркофага не доводится до плиты перекрытия на 250 - 300 мм и должна быть открыта для осмотра со стороны предкладовой.
- 2.13** Саркофаг изготавливается из фиброармированного железобетона на основе бетона марки не хуже 400 – 500 и песка модулем не менее 2 мм. Фиброармирование производится обезжиренными отрезками стальной проволоки или стальных тросов диаметром 0,5 - 1 мм и длиной 40 – 80 мм.
- 2.14** Укладка бетона производится с применением вибраторов, после чего необходимо обеспечить оптимальные температурные условия и режим увлажнения для отвердения бетона в течение 10 дней.
- 2.15** Арматура саркофага должна состоять из двух решеток размером ячейки не более 100x100 мм. Решетки изготавливаются из стального прутка или арматурной проволоки сечением не менее чем 16x16 мм, классом стали не хуже А III, узлы решетки должны быть связаны между собой. Плоскости решеток в оболочке располагаются параллельно друг другу с размером просвета между ними 100 мм. Узлы одной решетки должны располагаться напротив центров ячеек другой решетки.

- 2.16** Двери в кладовые денежных средств должны обеспечивать надежность и безопасность сохранности средств, изготавливаться из огнеупорных, пулепропробиваемых, устойчивых к взрыву материалов, иметь не менее двух замков и соответствовать особым техническим условиям, оговоренным в **ПРИЛОЖЕНИИ 1**.
- 2.17** Вентиляция должна обеспечивать в хранилище температуру в пределах 16-20°C, относительную влажность воздуха 45-60%, кратность воздухообмена не менее трех. Вентиляционные короба изготавливаются в виде изогнутых металлических труб, вентиляционные отверстия должны быть направлены с внутренней стороны хранилищ вверх, а с наружной стороны хранилища - вниз.
- 2.18** Электрическое освещение хранилищ должно включаться из предкладовой. Освещенность на уровне пола хранилища должна быть не менее 100 люкс.
- 2.19** В случае отключения электроэнергии внутри хранилищ должно быть предусмотрено пожаробезопасное аварийное освещение способами, достаточными для освещения помещений кладовых и предкладовых, например, от аккумуляторных фонарей.
- 2.20** Для подключения к электропитанию средств механизации и охранной сигнализации в стенах хранилищ должны быть предусмотрены вводы в виде труб диаметром от $\frac{3}{4}$ дюйма (19 мм) до 1 $\frac{1}{2}$ дюйма (38 мм), при этом силовые и слаботочные кабели должны проходить в разных трубах. Количество вводов и высота их размещения определяются в зависимости от количества устанавливаемых комплексов механизации и сигнализации.
- 2.21** Хранилища могут оборудоваться металлическими стеллажами, шкафами, сейфами или комплексами механизации денежных хранилищ. Стеллажи оборудуются металлическими дверями, запирающимися на один замок. В зависимости от объема хранилищ устанавливается соответствующее количество комплексов механизации. Размещение ценностей в кладовой должно обеспечить нормальную работоспособность средств ТСО.
- 2.22** Вход в кладовую должен быть только один - через предкладовую. Стены предкладовой выполняются кирпичной (каменной) кладкой толщиной не менее 250 мм или железобетонными панелями толщиной не менее 180 мм, а дверь - согласно п.2.3 настоящей **Инструкции**. Наличие оконных проемов в хранилище и предкладовой не допускается.
- 2.23** Кладовые хранилища вечерней кассы и депозитария проектируются в соответствии с требованиями **пп.2.5-2.8, 2.17 - 2.22** настоящей **Инструкции**.
- 2.24** Если в качестве кладовой хранилища вечерней кассы или депозитария используется **сейфовая комната**, то она проектируется в соответствии с требованиями **пп.2.25 - 2.28** настоящей **Инструкции**.
- 2.25** Высота **сейфовой комнаты** должна составлять не менее 2 метров от пола до потолка.
- 2.26** Вход в помещение **сейфовой комнаты** должен быть один, смотровые коридоры не предусматриваются. Между внутренними стенами, потолком и полом **сейфовой комнаты** и наружной поверхностью сейфов должен быть предусмотрен смотровой промежуток просветом не менее 200 мм. Каждый сейф должен крепиться к полу либо к стене не менее чем четырьмя анкерными креплениями.
- 2.27** Стены **сейфовой комнаты**, являющиеся смежными со сторонними организациями или являющиеся наружной стеной здания, должны быть выполнены согласно п.2.5 настоящей **Инструкции**.
- 2.28** Двери **сейфовой комнаты** должны обеспечивать надежность и безопасность сохранности средств, изготавливаться из огнеупорных, пулепропробиваемых материалов, иметь не менее двух замков и соответствовать требованиям, указанным в подпункте г) пункта 1.2 настоящей **Инструкции**. Дополнительно во входном проёме должна быть с внутренней стороны установлена металлическая решетчатая дверь, выполненная согласно п.1.5. настоящей **Инструкции**.
- 2.29** Ценности в сейфовых комнатах должны храниться только в сейфах. Не допускается хранение ценностей в металлических шкафах, стеллажах, иных конструкциях либо открытым способом.

ПОМЕЩЕНИЯ КАСС

- 2.30** Помещение вечерней кассы предназначено для приема и хранения ценностей, поступающих от инкассаторов и клиентов **ФКУ**, и состоит из кладовой или сейфовой комнаты и кабинки кассира вечерней кассы.

- 2.31** Помещение вечерней кассы располагается в непосредственной близости от касс пересчета и имеет кратчайшее и удобное сообщение с этими кассами, а также с боксом погрузки - разгрузки инкассаторских автомашин.
- 2.32** Кассы пересчета должны иметь помещения для пересчета, формирования и упаковки денежных банкнот.
- 2.33** Размеры помещений кассы пересчета определяются заданием на проектирование с учетом перспективного роста операций с денежной наличностью. Рабочая площадь на одного работника должна составлять не менее 4,5 м².
- 2.34** Помещения касс пересчета должны иметь кратчайшие и удобные пути для перемещения тележек с ценностями.
- 2.35** Помещения касс пересчета могут помимо электрического освещения иметь и естественное освещение, при этом освещенность на рабочих местах должна составлять не менее 400 люкс.
- 2.36** Стены и потолки помещений касс пересчета могут быть облицованы звукопоглощающими материалами.
- 2.37** Количество кабин операционных касс определяется заданием на проектирование с учетом роста и совершенствования операций по выдаче и приему наличных денег.
- 2.38** Кабины операционных касс фронтоном должны выходить в кассовый зал и располагаться так, чтобы был обеспечен удобный подход клиентов к кассам.
- 2.39** Входные двери кабин операционных касс имеют ширину не менее 80 см. и выходят в самостоятельный коридор с заливающейся изнутри дверью.
- 2.40** Каждая кабина операционных касс оборудуется необходимым количеством электрических розеток с контактом заземления, соединенным с общим контуром заземления здания.
- 2.41** Кабина операционной кассы со стороны клиента должна быть ограждена барьером и иметь пулепропробиваемое остекление, представляющее собой многослойную структуру из стекла и полимера не менее 2 слоев стекла и общей толщиной не менее 20 мм., установленное в металлической или металлопластовой раме с толщиной металлического профиля не менее 2 мм. и оснащена тревожной сигнализацией.
- 2.42** Стыки между стеклом, барьером и стенами защищаются от пристрела стальными элементами толщиной не менее 3 мм.
- 2.43** Для передачи документов и выдаваемых сумм барьер или застекленное ограждение оборудуется специальным транспортирующим устройством (лотком) или окном, которое должно иметь конструкцию, исключающую проникновение пули в защищаемую зону при выстреле извне.
- 2.44** Барьер должен быть исполнен в виде одной из следующих конструкций:
а) кирпичная кладка толщиной не менее 120 мм;
б) деревянные или пластиковые панели, усиленные с внутренней стороны по всей площади стальным листом толщиной не менее 3 мм.
- 2.45** Помещение для пересчета денег клиентами следует располагать рядом с кабинами операционных касс.

ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАССОВОГО УЗЛА

- 2.46** В кассовом узле, но вне помещений касс, должны быть предусмотрены отдельные помещения для хранения личных вещей и одежды кассиров, также санузлы.
- 2.47** Кассовый узел должен иметь не более двух входов: один - из служебных помещений ФКУ, второй (со двора) - в помещение бокса для разгрузки инкассаторских машин.
- 2.48** Помещение кассового узла оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией.
- 2.49** Электропроводка и осветительная арматура кассового узла должны быть выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.50 При оборудовании помещений кассового узла, хранилищ, кабин операционных касс допускается по согласованию с ГУГССО применять новые виды защитных материалов, конструкций и оборудования, применяемых в международной практике при строительстве зданий ФКУ.

РАЗДЕЛ II. Финансово-кредитные учреждения 3 и 4 групп

ГЛАВА 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ ФКУ 3 и 4 ГРУПП

ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПРИЯМКИ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА

3.1 Входные двери здания ФКУ должны открываться наружу, иметь не менее одного врезного несамозашелкивающегося замка и быть плотно подогнанными под дверную коробку. Двухстворчатые двери оборудуются двумя стопорными шпингалетами, которые устанавливаются в верхней и нижней части одной из створок и крепятся при закрытии фиксаторами или навесными замками.

3.2 Варианты исполнения дверей: входных, запасного выхода, на чердак, в подвальное помещение или люков здания ФКУ:

- а) деревянная полнотелая дверь с толщиной полотна не менее 40 мм с установленной на дверном косяке стальной замковой планкой. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 mm^2 (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм. Дополнительно во входном проёме должна быть с внутренней стороны установлена металлическая решётчатая дверь, выполненная согласно п.1.5 настоящей Инструкции, либо с наружной стороны двери ролл-ставни;
- б) металлическая или металлопластиковая раздвижная либо распашная дверь с толщиной металлического профиля не менее 2 мм, имеющая остекление, оклеенное снаружи сертифицированной ударопрочной пленкой. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стали с площадью поперечного сечения не менее 30 mm^2 , вылет шпингалета - не менее 25 мм;
- в) деревянная полнотелая дверь толщиной не менее 40 мм, с установленной на дверном косяке стальной замковой планкой, обитая с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибами на торец дверного полотна внахлест. Листы крепятся по периметру и диагоналям полотна двери крест-накрест гвоздями диаметром не менее 2 мм, длиной не менее 40 мм и шагом не более 50 мм. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 mm^2 (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм;
- г) металлическая глухая дверь с рамой и косяком из стального профиля (уголка) сечением не менее $45x45x6 \text{ mm}$ и поперечно-диагональными ребрами жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее $45x45x4 \text{ mm}$, приваренными к дверному полотну из стального листа толщиной не менее 2 мм. Шпингалеты для фиксации двери должны быть выполнены из стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 mm^2 (или диаметром не менее 10 мм), вылет шпингалета - не менее 30 мм.

3.3 Если в одном здании с ФКУ располагаются сторонние организации, необходимо устанавливать между помещениями ФКУ и помещениями сторонних организаций или помещениями общего пользования глухую кирпичную перегородку толщиной не менее 120 мм, либо прикрепленную к стенам, полу и потолку металлическую сплошную перегородку из стального листа толщиной не менее 2 мм с приваренными к ней каркасом и поперечно-диагональными ребрами жесткости из стального профиля (уголка) сечением не менее $45x45x6 \text{ mm}$. Для оборудования запасного выхода в перегородке допускается устанавливать дверь шириной не более 1 метра, выполненную согласно п.1.4, запираемую минимум на один висячий замок и два (вверху и внизу) шпингалета, фиксируемых при закрытии встроенным или навесным замками. Шпингалеты должны быть выполнены из стальной полосы или стального прутка с площадью поперечного сечения не менее 80 mm^2 (или диаметром не менее 10 мм), вылет засова - не менее 30 мм.

- 3.4** Допускается устанавливать металлические, решетчатые, металлопластиковые и другие двери повышенной стойкости к взлому с использованием новых конструкций и технологий, применяемых при строительстве объектов **ФКУ** в международной практике. В целях дополнительной укрепленности объектов **ФКУ** входы в них рекомендуется дополнительно оснащать современными средствами защиты, применяемыми при строительстве и модернизации зданий **ФКУ** в международной практике.
- 3.5** Приямки закрываются решеткой, выполненной из стального прутка сечением не менее 190 мм² (или диаметром не менее 16 мм), с размером ячейки не более 120x120 мм, при этом прутья в узлах пересечения должны быть надежно сварены между собой.
- 3.6** Конструкции вентиляционных коробов не должны допускать возможности проникновения. Если короб имеет поперечное сечение более 225 см², на его входе и выходе устанавливаются решетки из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм² (или диаметром не менее 12 мм) с размером ячейки не более 100x100 мм, при этом прутки в узлах пересечения должны быть надежно сварены между собой.

ОКНА

- 3.7** Все оконные проемы помещений **ФКУ**, в т.ч. собственно окна, фрамуги и форточки должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запоры. Стекла должны быть плотно укреплены в пазах оконной рамы.
- 3.8** Оконные проемы по периметру этажа, а также в том случае, если здание **ФКУ** имеет более одного этажа, оконные проемы верхних этажей здания, находящиеся рядом с пожарными лестницами, над козырьками, крышей, карнизами и прочими конструкциями, примыкающими к стенам здания, облегчающими проникновение внутрь, оборудуются металлическими решетками из стального прутка поперечным сечением не менее 190 мм² (или диаметром не менее 16 мм), с площадью ячеек не более 225 см², при этом прутья в узлах пересечения должны быть надежно соединены между собой сваркой. С внутренней стороны оконных проемов допускается установка металлических решеток раздвижного или распашного типа, закрываемых изнутри как минимум на один надежный навесной замок.
- 3.9** Рамы металлических оконных решеток закрепляются в стену при помощи "ершей" из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм² (или диаметром не менее 12 мм), глубиной заделки не менее 120 мм и шагом крепления сваркой по всему периметру рамы не более 700 мм, по возможности рекомендуется приваривание "ершей" конструкции к металлической арматуре здания.
- 3.10** Допускается вместо установки металлических решеток устанавливать оконные стекла, оклеенные с наружной стороны сертифицированной ударопрочной пленкой, в металлической или металлопластиковой раме с толщиной металлического профиля не менее 2 мм, и ролл-ставни.
- 3.11** При размещении **ФКУ 3 и 4 групп** внутри охраняемых помещений (торговые центры, вокзалы, аэропорты и т.п.) допускается изготовление ограждающих конструкций без применения решеток или других элементов усиления. Кассовые кабины в данном случае должны соответствовать требованиям пунктов 2.38-2.45 настоящей Инструкции.

ТЕРРИТОРИЯ

- 3.12** При наличии у **ФКУ** достаточной площади прилегающей территории рекомендуется:
- обнесение периметра прилегающей территории прочным забором высотой не менее 2,5 м;
 - оснащение прилегающей территории и забора современными средствами охранной сигнализации с выводом на пульт охраны **ФКУ** или ГУГССО;
 - оборудование забора и прилегающей территории инженерными и/или техническими средствами защиты.
- 3.13** При наличии достаточной площади прилегающей территории рекомендуется оборудование отдельного дистанционно управляемого транспортного шлюза для въезда машин инкассации, обеспечивающего возможность безопасного проезда инкассаторской машины на территорию **ФКУ**, а также оснащение шлюза средствами видеонаблюдения.

РАЗДЕЛ III. Требования по технической и физической охране ФКУ

ГЛАВА 4

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА ФКУ

- 4.1.** В целях обеспечения сохранности ценностей, безопасности сотрудников и клиентов в **ФКУ** вводится пропускной и внутриобъектовый режим, соответствующий требованиям настоящей **Инструкции**. Организация пропускного и внутриобъектового режима регламентируется внутренними документами **ФКУ**, согласованными с **Охранной структурой**, осуществляющей охрану **ФКУ**.
- 4.2.** Ответственность за надлежащую организацию пропускного режима возлагается на руководство **ФКУ**, а его обеспечение - на **Охранную структуру**, осуществляющую охрану **ФКУ**.
- 4.3.** Выполнение установленных требований пропускного режима обязательно для всех должностных лиц, сотрудников, клиентов и посетителей **ФКУ**.
- 4.4.** Все служебные помещения **ФКУ**, в зависимости от назначения и характера совершаемых в них операций, разделяются на три зоны доступа:
 - Первая зона** – помещения и территория, куда в течение операционного дня вход для клиентов и посетителей (далее по тексту «**Посетители**») не ограничен, например, прилегающая территория **ФКУ** внутри внешнего ограждения (если таковое имеется), автостоянка и аналогичные объекты, холл здания, операционный зал, кредитный отдел и т.п.;
 - Вторая зона** - внутренний двор и помещения, доступ в которые для **Посетителей** ограничен и контролируется охраной **ФКУ** (служебные помещения, кабинеты должностных лиц, депозитарий и т.п.);
 - Третья зона** - помещения, доступ в которые имеют лишь строго определенные лица (денежные хранилища и помещения, где размещены несгораемые шкафы для хранения ценностей, ценных бумаг, серверные комнаты).
- 4.5.** Контроль состояния охраны и пропускного режима в **ФКУ** возлагается на руководителя подразделения безопасности **ФКУ** или лицо его замещающее.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ФКУ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1.** На стадии проектирования для организации прямой связи **ОТС** и **ПС** с **ПЦН ГУГССО**, с дежурной частью территориального ОВД или **Охранной структуры** должно быть предусмотрено наличие: не менее одной прямой физической, либо телефонной линии. При наличии на **ПЦН ГУГССО**, территориального ОВД или **Охранной структуры** радиоканального оборудования, допускается использование радиоканальных систем передач извещений, работающих в диапазоне разрешенных частот.
- 5.2.** Проекты и техническое задание на монтаж **ТСО ФКУ**, равно как и их капитальный ремонт выполняются в соответствии с настоящей **Инструкцией**, актом обследования и нормативами (РД) МВД Кыргызской Республики. Надзор за выполнением проектных работ и соответствием их нормативным актам осуществляется специалистами **ГУГССО** с привлечением ответственных лиц **ФКУ**.
Проекты и техническое задание на монтаж **ПС ФКУ**, равно как и их капитальный ремонт выполняются в соответствии с настоящей **Инструкцией**, актом обследования и нормативами службы пожарного надзора **МЧС** Кыргызской Республики. Надзор за выполнением проектных работ и соответствием их нормативным актам осуществляется специалистами службы пожарного надзора **МЧС** Кыргызской Республики с привлечением ответственных лиц **ФКУ**.
- 5.3.** Монтажно-наладочные работы и сдачу в эксплуатацию **ТСО ФКУ** необходимо проводить согласно требованиям настоящей **Инструкции**, **ВСН 25.09.68-85г.** и **РД МВД** Кыргызской Республики. В

комиссию по приемке смонтированных средств **ОТС** и **ПС** в эксплуатацию должны входить: специалист **ГУГССО** представитель территориального подразделения **ГУГССО**, представитель **ФКУ**, а также представители монтажной организации и государственного пожарного надзора **МЧС** Кыргызской Республики.

- 5.4.** Используемые **ТСО** определяются ежегодно обновляемым перечнем **ТСО ГУГССО** и должны быть сертифицированы Государственными органами стандартизации и сертификации Кыргызской Республики. Допускается использование технических средств, имеющих соответствующие сертификаты соответствия Российской Федерации и международной системы сертификации ISO - 9000 и UL.
- 5.5.** Проект и техническое задание на монтаж и наладку систем **ТСО** в **ФКУ** разрабатываются на основании акта обследования, составляемого специалистами **ГУГССО** и представителями **ФКУ**. Проект выполняется организацией, сертифицированной и лицензированной для данного вида деятельности соответствующими органами Кыргызской Республики. Техническое задание разрабатывается специалистами **ФКУ** и согласовывается с **ГУГССО**.

ОБОРУДОВАНИЕ ФКУ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ

- 5.6.** Все помещения **ФКУ**, независимо от их назначения, должны оборудоваться средствами пожарной сигнализации с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей и с подключением на **ПЦО**.
- 5.7.** Все чердачные и разгрузочные люки, двери запасных выходов и наружные двери в обязательном порядке оборудуются датчиками охранной сигнализации, подключенными на приемно-контрольные приборы малой емкости (далее **ПКП**). Датчики помещений, окна в которых не защищены решетками согласно п. 1.11 настоящей **Инструкции**, также в обязательном порядке подключаются на **ПКП**.
- 5.8.** Устройства тревожной сигнализации должны быть установлены в кладовых, предкладовых, вечерних кассах, депозитариях, кабинетах управляющих, на рабочих местах кассиров, комнатах хранения оружия, у дверей и проемов, через которые производится транспортировка денег, а также на посту охраны **ФКУ**. В качестве устройств тревожной сигнализации допускается применение кнопок, педалей, радиобрелоков, контактных и магнитных датчиков, которые должны устанавливаться в местах, незаметных для посетителей и обеспечивающих удобство подачи сигналов тревоги в любых ситуациях.
- 5.9.** Денежные кладовые, кладовые вечерней кассы и депозитарий **ФКУ** должны быть оборудованы не менее чем тремя самостоятельными, независимыми друг от друга рубежами защиты, подключенными на самостоятельные направления **ПЦН**:

Первым Рубежом защищаются входные двери, которые должны быть оборудованы устройствами, контролирующими открывание двери, а также защищаются стены кладовой датчиками (устройствами), контролирующими их разрушение.
Вторым Рубежом защищаются помещения с помощью датчиков различного принципа действия, реагирующих на движение объектов и изменения объемов помещений.
Третьим Рубежом защищаются помещения с помощью дополнительных датчиков различного принципа действия, реагирующих на движение объектов и изменения объемов помещений.
Датчики второго и третьего рубежа должны иметь разные принципы действия.
- 5.10.** Помещения комнат хранения оружия и серверные комнаты должны быть оборудованы не менее чем двумя рубежами защиты в соответствии с требованиями п.5.9 настоящей **Инструкции** и выведенными на **ПЦН**.
- 5.11.** Предкладовые, кабинеты руководства и главных бухгалтеров, в которых хранится служебная или конфиденциальная документация, рекомендуется оборудовать двумя рубежами защиты с применением датчиков различного принципа действия, реагирующих на движение объектов и изменения объемов помещений, с подключением их на отдельные направления **ПЦН**, или на **ПКП** установленного в соответствии с п. 5.18 настоящей **Инструкции**, с возможностью санкционированного отключения.
- 5.12.** Количество рубежей защиты для других помещений **ФКУ**, используемая аппаратура и способ ее подключения на **ПКП** определяется в каждом конкретном случае комиссией в составе: представитель территориального подразделения **ГУГССО**, представитель **ФКУ** и государственного пожарного надзора **МЧС** Кыргызской Республики, при первичном обследовании **ФКУ**.

- 5.13. В целях обеспечения оперативного реагирования работников милиции на поступившие сигналы тревоги и для удобства проведения эксплуатационного обслуживания установленных технических средств, шлейфы сигнализации уязвимых мест (оконные проемы, двери, люки и т.д.), необходимо разбивать на самостоятельные участки, которые подключаются на ПКП.
- 5.14. Шлейфы тревожной сигнализации, а также входные двери в кладовые, депозитарий, комнаты хранения оружия и помещения серверной и должны выводиться на отдельные направления ПКП без права отключения постовым милиционером ФКУ. ПКП должен быть подключен на ПЦН ГУГССО (при наличии такового), ОДА или в ОВД по территориальности.
- 5.15. Для предотвращения бесконтрольного открытия центральной двери и запасного выхода ФКУ в нерабочее время шлейф сигнализации двери должен быть подключен на отдельное направление ПЦН (при наличии такового).
- 5.16. Для осуществления контроля над действиями Посетителей ФКУ и оперативного реагирования на возникающие внештатные и чрезвычайные ситуации, на центральном входе ФКУ (посту охраны) и в кабинах операционных и вечерних касс должны быть установлены системы видеонаблюдения с не менее чем 30-ти суточным архивированием информации.
- 5.17. Для улучшения защищенности ФКУ и оперативного реагирования на возникающие внештатные и чрезвычайные ситуации рекомендуется установка систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения и громкоговорящего оповещения в помещениях и на прилегающей к ФКУ территории.
- 5.18. ПКП рекомендуется устанавливать в отдельном помещении. Дверь в помещение, где находится аппаратура ТСО, должна иметь надежный замок, рекомендуется также оборудование этого помещения системой контроля доступа и сигнализацией. При отсутствии отдельного помещения для аппаратуры ТСО, по согласованию с ГУГССО, допускается монтировать ее в контрольно-пропускном пункте охраны с защитой от несанкционированного доступа и наблюдения за ее работой посторонними лицами.
- 5.19. Приборы и устройства ОТС и ПС, установленные в ФКУ, должны быть обеспечены резервным питанием от аккумуляторных батарей.
- 5.20. Контроль за работоспособностью канала прохождения информации от ТСО ФКУ до ПЦН и информирование ФКУ о его состоянии осуществляется Охранной структурой.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ФКУ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Деятельность подразделений ГУГССО по охране ФКУ регламентируется Законом «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», Положением о ГУГССО, нормативными документами и приказами МВД Кыргызской Республики, нормативными документами ФКУ и настоящей Инструкцией. Личный состав этих подразделений находится в оперативном подчинении органов внутренних дел по территориальному признаку. Использовать его на повседневных работах, не связанных с охраной ФКУ, категорически запрещается.
- 6.2. Деятельность ОДА регламентируется Законом «О банках и банковской деятельности» Кыргызской Республики, Законом «О частной детективной и охранной деятельности» Кыргызской Республики, иными законодательными актами Кыргызской Республики, нормативными документами ОДА и ФКУ, а также настоящей Инструкцией. Сотрудники ОДА, допущенные к охране ФКУ, должны быть проверены МВД и ГСНБ по специальному учету. Сотрудники ОДА контролируются подразделением безопасности ФКУ.
- 6.3. Главными задачами Охранной структуры, осуществляющей охрану ФКУ, является обеспечение надежной охраны денежных средств и ценностей, своевременное предупреждение и пресечение преступлений и нарушений общественного порядка, а также осуществление установленного пропускного режима в ФКУ.
- 6.4. Эксплуатационное и техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации в принятых под охрану ФКУ осуществляется инженерно-техническим персоналом территориальных

подразделений ГУГССО за дополнительную оплату, а также организациями, сертифицированными и лицензированными для данного вида деятельности соответствующими органами Кыргызской Республики.

- 6.5. Руководители подразделений безопасности ФКУ и подразделений ГУГССО не реже двух раз в год производят совместные проверки организации охраны ФКУ и их обороны при чрезвычайных ситуациях. О результатах проверки составляется акт, в двух экземплярах, один из них хранится в ФКУ, второй в подразделении ГУГССО. О фактах невыполнения одной из сторон предложений и замечаний, отмеченных в акте, докладывается руководству ГУГССО и руководству ФКУ. При проведении совместных проверок в нерабочее время суток запрещается без вооруженного прикрытия группы задержания снимать объекты с охраны ПЦН.
- 6.6. Руководители подразделений ФКУ и ГУГССО, инспекторский состав ГУГССО, представители территориальных подразделений ГУГССО не реже одного раза в квартал производят совместные проверки технической укрепленности зданий и помещений ФКУ, исправности установленных в нем средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации. О результатах проверки составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта хранится в территориальном подразделении ГУГССО, второй - в учреждении проверяемого ФКУ.
- 6.7. ФКУ письменно информирует подразделения Охранной структуры об изменениях, в результате которых может потребоваться изменение дислокации постов или усиление охраны в пределах установленной численности, в следующих случаях и в установленные сроки:
- при изменениях условий и мест хранения ценностей – не позднее, чем за один день до изменений;
 - при проведении ремонта зданий и помещений ФКУ – не позднее, чем за пять дней до начала работ;
 - при изменении режима работы и проведении других мероприятий – не позднее, чем за два дня до указанных событий.
- 6.8. Для организации охраны ФКУ предоставляет подразделениям Охранной структуры на охраняемых объектах служебные помещения обязательно с санузлом, мебель и телефонную линию с телефонным аппаратом.
- 6.9. На главном входе ФКУ размещается пост охраны, контролирующий проход Посетителей и сотрудников в здание ФКУ и оборудованный тревожной сигнализацией.
- 6.10. При наличии в здании ФКУ системы видеонаблюдения, в помещении (на посту) охраны необходимо устанавливать монитор системы видеонаблюдения.
- 6.11. При организации охраны объектов ФКУ с помощью ПЦН охрана осуществляется с момента сдачи под охрану на ПЦН и до снятия с охраны ответственным лицом ФКУ. Не допускается в одностороннем порядке отказ Охранной структуры от принятия объектов под охрану или отказ от охраны объектов, принятых под охрану.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

- 6.12. ФКУ представляет в ГУГССО список объектов, намеченных к передаче под охрану.
- 6.13. В соответствии с указанным списком в месячный срок производятся следующие мероприятия:
- a) объекты ФКУ обследуются уполномоченными представителями ГУГССО и ФКУ на предмет состояния технической укрепленности объекта, системы ТСО, необходимой численности личного состава охраны и инженерно-технического персонала для обслуживания ТСО. Уполномоченными представителями ГУГССО и ФКУ также определяются меры по оборудованию объекта в соответствии с требованиями нормативных актов НБКР и МВД Кыргызской Республики. При организации охраны объекта ФКУ силами ОДА, в ее обследовании принимают участие уполномоченные представители.
 - b) по результатам работы уполномоченные представители ГУГССО, ОДА и ФКУ составляют акт обследования объекта, который подписывается уполномоченными представителями ГУГССО, ОДА и ФКУ. Разногласия, возникшие при обследовании объектов, рассматриваются руководителями ГУГССО, ОДА и ФКУ.

- 6.14.** По предложению руководства **ФКУ**, согласованному с **Охранной структуры**, может производиться изменение (перераспределение) количества сотрудников **Охранной структуры** по отдельным объектам **ФКУ** в пределах установленной численности.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГУГССО МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- 6.15.** Служба по охране объектов **ФКУ** подразделениями **ГУГССО** организуется в соответствии с требованиями нормативных документов и приказов **МВД** Кыргызской Республики, нормативных документов **ФКУ** и настоящей **Инструкции**.
- 6.16.** Для несения службы по охране **ФКУ** подбираются подготовленные, дисциплинированные и положительно характеризующиеся милиционеры, имеющие стаж работы в **ОВД** не менее 1 года.
- 6.17.** Наряды **ГУГССО** по охране **ФКУ** непосредственно подчиняются начальнику подразделения охраны, командирам строевых подразделений и их заместителям, в оперативном отношении - дежурным по **ГОРОВД**.
- 6.18.** При несении службы по охране объектов постовые должны быть одеты по форме, вооружены табельным оружием и иметь спецсредства индивидуальной защиты. В ночное время постовые милиционеры должны быть вооружены автоматами.
- 6.19.** Определение штатной численности личного состава сотрудников **ГУГССО**, необходимого для обеспечения охраны **ФКУ** определяется договором между **ФКУ** и территориальными подразделениями **ГУГССО**. Расчет необходимой численности рекомендуется производить по следующим нормам:
- а) при круглосуточной организации охраны - на один круглосуточный пост – 5,43 ед. милиционеров;
 - б) при организации охраны в рабочее время **ФКУ** - на один дневной пост:
 - при пятидневной рабочей неделе 1,25 ед.;
 - при шестидневной рабочей неделе 1,50 ед.;
 - при семидневной рабочей неделе 1,81 ед. милиционеров.
- 6.20.** После каждого суток несения службы при круглосуточной охране личному составу предоставляется не менее двух суток отдыха согласно графику, составленному на месяц.
- 6.21.** При организации охраны только в рабочее время **ФКУ** сотрудники **ГУГССО** несут службу в один прием и после смены с поста оставляют охраняемое **ФКУ**.
- 6.22.** Руководители **ФКУ** и подразделения **ГУГССО** на основании договора определяют порядок организации охраны **ФКУ**, количество постов.
- 6.23.** Контроль за несением службы нарядами **ГУГССО** по охране объектов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и приказов **МВД** Кыргызской Республики. К проверке несения службы привлекаются руководящий и инспекторский состав **ГУГССО** и также руководители территориальных подразделений **ГУГССО**.
- 6.24.** При осуществлении проверок несения службы нарядами **ГУГССО** по охране **ФКУ** в обязательном порядке применяется пароль. Без применения пароля проверяющий ночью в учреждение не допускается. При проведении проверок в нерабочее время суток запрещается без вооруженного прикрытия группы задержания снимать объекты **ФКУ** с охраны **ПЦН**.
- 6.25.** При проведении проверок объявлять учебную тревогу на охраняемом **ФКУ** имеют право:
- а) министр внутренних дел Кыргызской Республики и его заместители;
 - б) руководящий и старший инспекторский состав **ГУГССО**;
 - в) начальники территориальных **ОВД** и подразделений **ГУГССО**.
- 6.26.** Руководители **ФКУ** и их заместители, начальники подразделений безопасности **ФКУ** имеют право:
- а) проверять качество несения службы нарядами **ГУГССО**, охраняющими объекты, требовать замены милиционеров, имеющих замечания;
 - б) объявлять тревогу на охраняемом объекте в присутствии должностных лиц, имеющих такое право согласно п.6.25 настоящей **Инструкции**;

- в) получать от должностных лиц **МВД** Кыргызской Республике информацию о происшествиях, связанных с охраной **ФКУ** в Кыргызской Республике;
- г) давать указания о временном усилении охраны отдельных помещений **ФКУ** в пределах установленной численности постов;

Все замечания по вопросам охраны отражаются в Акте, один экземпляр которого хранится в **ФКУ**, а другой передается начальнику подразделения **ГУГССО**.

6.27. На посту охраны в **ФКУ** должны быть служебная документация, образцы пропусков, постовая ведомость, инструкции и другие документы, определенные руководителем **ФКУ** и согласованные с руководителем подразделения **ГУГССО**, а также образцы оттисков печатей, которыми опечатываются служебные кабинеты, хранилища и помещения в специальный пенал или тубус ключи, адреса ответственных лиц **ФКУ**. Вышеуказанное должно храниться в условиях, препятствующих свободному доступу посторонними лицами.

6.28. Командир отделения или старший наряда обязан:

- а) знать служебные обязанности постовых, особенности охраняемого объекта **ФКУ** и порядок действий по плану его обороны;
- б) ежемесячно составлять график работы милиционеров, обеспечивать своевременное выставление всех постов, при необходимости лично нести службу по охране **ФКУ**;
- в) производить смену постовых, контролировать соблюдение ими правил обращения с оружием и поддержание надлежащего порядка в помещении охраны и на посту охраны;
- г) следить за исправным состоянием средств связи, охранно-пожарной и тревожной сигнализаций, проверять наличие противопожарного инвентаря, контролировать осуществление постовым пропускного режима и использование средств связи только в служебных целях;
- д) докладывать дежурному по подразделению о своем прибытии на объект, состоянии его охраны, произведенной смене нарядов и выявленных недостатках;
- е) информировать руководство **ФКУ** о нарушениях пропускного режима, неисправности средств охранно-пожарной сигнализации и связи, недостатках в техническом состоянии объектов **ФКУ**, принимать меры по устранению вышеуказанных недостатков;
- ж) в случае нападения на **ФКУ** или постового, немедленно подать тревожный сигнал дежурному по органу внутренних дел или **ПЦО**, принять меры к отражению нападения и задержанию преступников. Задержанных лиц направить в дежурную часть **ОВД** в сопровождении вызванного для этого наряда милиции;
- з) при внезапном заболевании, доложить непосредственному начальнику (командиру) или дежурному по подразделению и возложить исполнение своих обязанностей на одного из своих милиционеров;
- и) при заболевании постового, доложить непосредственному начальнику (командиру) или дежурному по подразделению и обеспечить замену заболевшего милиционера.

6.29. Командиру отделения или старшему наряда запрещается:

- а) самовольно отлучаться с территории охраняемого **ФКУ**;
- б) допускать посторонних лиц в помещение охраны, вести частные переговоры или иным способом отвлекаться от выполнения служебных обязанностей;
- в) самовольно изменять порядок смены нарядов, предусмотренных дислокацией постов, уменьшать их количество, перемешать постовых, кроме случаев, связанных со стихийными бедствиями, угрожающими, как охраняемому **ФКУ**, так и жизни постовых.

6.30. Постовой милиционер обязан:

- а) подчиняться непосредственно командиру взвода (отделения, старшему наряда), при несении службы находиться в оперативном подчинении дежурного по органу внутренних дел;
- б) нести службу в соответствии с требованиями Закона «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», нормативных документов, приказов **МВД** Кыргызской Республики и **ГУГССО**, и особых обязанностей, разработанных с учетом особенностей охраняемого **ФКУ**;

- в) твердо знать свои служебные обязанности, порядок несения службы по охране **ФКУ** и его особенности, уметь пользоваться средствами связи, противопожарным инвентарем и ТСО;
- г) при заступлении на пост проверить исправность средств связи и наличие противопожарного инвентаря. По световым и звуковым индикаторам убедиться в том, что средства охранно-пожарной сигнализации находятся в рабочем состоянии, проверить работоспособность тревожной сигнализации;
- д) в присутствии лица, производящего смену наряда, и сменяемого милиционера принять все помещения, а также служебную документацию согласно описи;
- е) при приеме от сменяемого милиционера опечатанных кладовых (хранилищ), депозитария и иных помещений, сданных под охрану, убедиться в том, что двери, замки, шнур и печати, а также специальные ушки, через которые продевается шнур, не повреждены;
- ж) при опечатывании кладовых (хранилищ), депозитария и иных помещений, сдаваемых под охрану, тщательно сличить печати, которыми опечатаны помещения, с образцами оттисков печатей, при совпадении печати с оттиском расписаться в журнале приема-передачи;
- з) в случае обнаружения повреждений дверей, замков, шнура и печатей на сданных под охрану помещениях, а также при наличии признаков попыток проникновения в помещения, немедленно доложить об этом дежурному по подразделению, прямому начальнику (командиру) и вызвать должностных лиц **ФКУ**, ответственных за сохранность ценностей. В каждом таком случае до открытия указанных помещений составляется акт, подписываемый всеми должностными лицами **ФКУ**, ответственными за сохранность ценностей и постовым;
- и) снятие указанных помещений с охраны производить под расписку в журнале ответственных за сохранность ценностей должностных лиц **ФКУ**, предварительно сверив их подписи с образцами подписей;
- к) бдительно и добросовестно охранять объекты **ФКУ**, осуществлять контроль за входом и выходом всех лиц, проверять у них пропуска на право входа и выхода из объекта **ФКУ**, выноса ценностей. Обращать особое внимание на: срок действия пропуска, соответствие фотографии в документе личности владельца, наличие печати и подписи лица, выдавшего пропуск и их соответствие имеющимся на посту образцам. При проверке временных и разовых пропусков сличать фамилию, имя, отчество, указанные в пропуске, с данными паспорта или другого документа, удостоверяющего личность лица, предъявляющего пропуск;
- л) обеспечивать общественный порядок во время совершения банковских операций в **ФКУ**, вести наблюдение за посетителями. В случае появления подозрительных лиц сообщить об этом дежурному по подразделению командиру взвода (отделения, старшему наряда) и принять меры к их задержанию;
- м) при срабатывании тревожной сигнализации закрыть вход и выход из **ФКУ**, соблюдая меры предосторожности выяснить причину поступления тревожного сигнала и действовать по обстановке, усилив наблюдение. При прибытии наряда из органа внутренних дел, пропустить его в **ФКУ**, доложив об обстановке старшему наряда и действовать согласно его указаниям;
- н) периодически докладывать (по умолчанию через каждые 1,5 часа) дежурному по подразделению, командиру взвода (отделения, старшему наряда) о результатах несения службы и обстановке в **ФКУ**.

6.31. Постовому милиционеру запрещается:

- а) оставлять пост до тех пор, пока он не будет сменен или снят, хотя бы его жизни угрожала опасность. В случае внезапного заболевания он обязан доложить дежурному по подразделению, командиру взвода (отделения, старшему наряда) и продолжать нести службу до прибытия замены;
- б) допускать в **ФКУ** лиц, не имеющих на это право или прибывших в неустановленное время, а также родственников, знакомых и свободных от службы работников милиции;
- в) спать или иным способом отвлекаться от несения службы; принимать от кого-либо какие-либо предметы;
- г) передавать или предъявлять, кому бы то ни было, табельное оружие, за исключением прямых начальников, а также без крайней необходимости вынимать оружие из кобуры.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ФКУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОДА

- 6.32.** Охрана объектов **ФКУ** с привлечением **ОДА** организуется в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности Кыргызской Республики», Закона «О частной детективной и охранной деятельности Кыргызской Республики», иными законодательными актами Кыргызской Республики, нормативными документами **ОДА** и **ФКУ**, а также настоящей **Инструкцией**.
- 6.33.** Сотрудники **ОДА** осуществляют охрану **ФКУ** согласно инструкции по несению службы, разрабатываемой **ОДА** и согласованной с руководством **ФКУ**. Инструкция по несению службы должна отражать обязанности всех лиц, участвующих в организации охраны **ФКУ**, и основана на требованиях документов, указанных в п. 6.32. **настоящей Инструкции**.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ ФКУ

- 6.34.** На случай разбойных нападений, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, территориальным подразделением **ГУГССО**, на территории которых располагаются охраняемый **ГУГССО ФКУ**, разрабатываются планы обороны. Эти планы в части взаимодействия нарядов милиции и работников **ФКУ** согласовываются с руководством **ФКУ** и территориального **ОВД**.
- 6.35.** Указанные планы хранятся в дежурных частях территориальных **ОВД**, подразделений **ГУГССО** и на посту охраны в **ФКУ** в отдельных папках.
- 6.36.** Ответственность за внесение изменений в план и приложения к нему возлагается на руководителей подразделений **ГУГССО**.
- 6.37.** В планах обороны предусматриваются:
- количествоный состав нарядов милиции, направляемых в **ФКУ**, их вооружение, обеспечение средствами транспорта, связи, индивидуальной защиты, специальными средствами;
 - основные и запасные маршруты движения нарядов, обеспечивающие их прибытие к банку с различных направлений в кратчайшие сроки;
 - организация управления нарядами, сигналы взаимного опознания и другие меры, исключающие возможность случайного применения оружия против нарядов милиции, работников **ФКУ** и лиц, оказавшихся в зоне проведения операции;
 - возможные пути отхода (укрытия) преступников, а также наиболее целесообразные места их задержания;
 - места остановки автотранспорта и расстановки личного состава на месте происшествия, задачи, стоящие перед нарядом и порядок их выполнения;
 - порядок действия постовых, несущих службу по охране **ФКУ**, а также сотрудников **ФКУ** при введении плана обороны;
 - действия сотрудников милиции при эвакуации работников **ФКУ** в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
- 6.38.** К планам обороны прилагаются:
- схема расположения объектов **ФКУ** с обозначением на ней подъездных путей и расстановки нарядов, направляемых по сигналу "**ТРЕВОГА**";
 - карточка - план **ФКУ** с указанием внутренних помещений и постов охраны;
 - список руководящих работников и должностных лиц **ФКУ**, ответственных за сохранность ценностей, с указанием адресов их места жительства, домашних и служебных телефонов.
- 6.39.** Устанавливается следующий порядок основных действий по планам обороны **ФКУ**:
- при нападении на **ФКУ** милиционер (постовой) и работники данного **ФКУ** с помощью тревожной сигнализации или иным способом подают сигнал "**ТРЕВОГА**" в дежурную часть **ОВД** или подразделения **ГУГССО**. Одновременно наряд **ГУГССО** (постовой) отражает

- нападение и принимает меры к усилению охраны **ФКУ**, закрывает входы и выходы из помещения, требует от находящихся в нем лиц прекратить движение, усиливает наблюдение;
- б) дежурный по **ОВД**, приняв тревожный сигнал, обязан немедленно направить к **ФКУ** вооруженный и экипированный средствами индивидуальной защиты и специальными средствами наряд милиции не менее чем из трех человек, во главе с лицом начальствующего состава, предварительно вручив схему расположения и карточку-план **ФКУ**. Одновременно к **ФКУ** направляются ближайшие патрульные наряды милиции и группа задержания пункта централизованной охраны, которые поступают в подчинение старшего наряда милиции, прибывшего из отдела внутренних дел. В случае срабатывания в охраняемом **ФКУ** пожарной сигнализации, к нему направляется также наряд противопожарной службы МЧС Кыргызской Республики. Запрещается перепроверять по телефону или иным способом причину подачи сигнала от **ОТС** или **ПС ФКУ**;
 - в) прибыв к **ФКУ**, старший наряда организует расстановку личного состава в соответствии с планом обороны, перекрывая возможные пути отхода преступников и соблюдая меры предосторожности, принимает меры к выяснению причины поступления сигнала "**ТРЕВОГА**";
 - г) при установлении факта нападения на **ФКУ** или проникновения в его помещения посторонних лиц, старший наряда докладывает об этом дежурному по органу внутренних дел и принимает меры к обезвреживанию и задержанию преступников;
 - д) в случае, когда тревога была объявлена в результате срабатывания установленных в **ФКУ** **ОТС** или **ПС** (выведенных на пульт централизованного наблюдения или в дежурную часть органа внутренних дел), а внешние признаки проникновения в **ФКУ** отсутствуют, старший наряда, постовой и другие работники **ФКУ** тщательно осматривают все помещения **ФКУ** с целью установления причины срабатывания сигнализации. При отсутствии такой возможности старший наряда через дежурного по **ОВД** принимает меры к усилению охраны объекта путем выставления дополнительных постов, которые не снимаются до установления причины срабатывания сигнализации и прибытия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей;
 - е) при возникновении пожара в хранилищах не разрешается открывать их и нарушать целостность до прибытия должностных лиц **ФКУ**, ответственных за сохранность ценностей.

Начальник Главного управления
государственной специализированной
службы охраны МВД Кыргызской Республики
генерал-майор милиции



О. Гуронов

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления безопасности
и информационной защиты
Национального банка Кыргызской Республики



А. Алапаев

Приложение 1 к Инструкции

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУГССО МВД

Кыргызской Республики

генерал-майор милиции

 О.Гуронов

« 9 » 02 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**на изготовление бронированных дверей в кладовые
денежных средств**

1. Габаритные размеры устанавливаются произвольными (по заказу финансово-кредитного учреждения).
2. Дверь выполняется в сборе на одной дверной коробке совместно с металлической решетчатой дверью.
3. Дверная коробка изготавливается из швеллера с размерами 200Х100Х5.
4. Дверь бронированная:
 - а) изготавливается из инструментальной стали, с наружной стороны толщиной 12 мм, с внутренней – толщиной 4 мм;
 - б) внутренняя полость – между наружным и внутренними листами заполняется бетонной смесью из цемента М300, армированной металлической стружкой. Толщина бетонного слоя – не менее 40 мм.;
 - в) замковое устройство состоит из двух сувальдных замков сейфового типа (повышенной секретности) и механического запора на три стороны, по 2 ригеля на каждую сторону, диаметром не менее 32 мм, приводимого штурвалом, расположенного с наружной стороны двери. Ригеля должны входить в обрамление двери на глубину не менее 60 мм.;
 - г) усилие на штурвале не должно превышать 5 кг;
 - д) дверь также должна быть снабжена двумя пассивными ригелями, находящимися со стороны шарниров, которые входят в коробку при закрывании двери на глубину не менее 40 мм;
 - е) усилие при открывании двери не должно превышать 20 кг.
5. Дверь решетчатая:
 - а) изготавливается из арматурной или квадратной стали с диаметром не менее 16 мм, ячейкой не более 150Х150 мм;
 - б) на двери устанавливается сувальдный замок сейфового типа, который защищен от доступа защитным экраном размерами 500Х500 мм, толщина листа 3 мм.


Приложение:

1. Чертеж двери бронированной – 1л.
2. Чертеж двери решетчатой – 1л.

**Начальник ОВиЭТС ГУГССО МВД КР
подполковник милиции**



А. Кулмирзаев

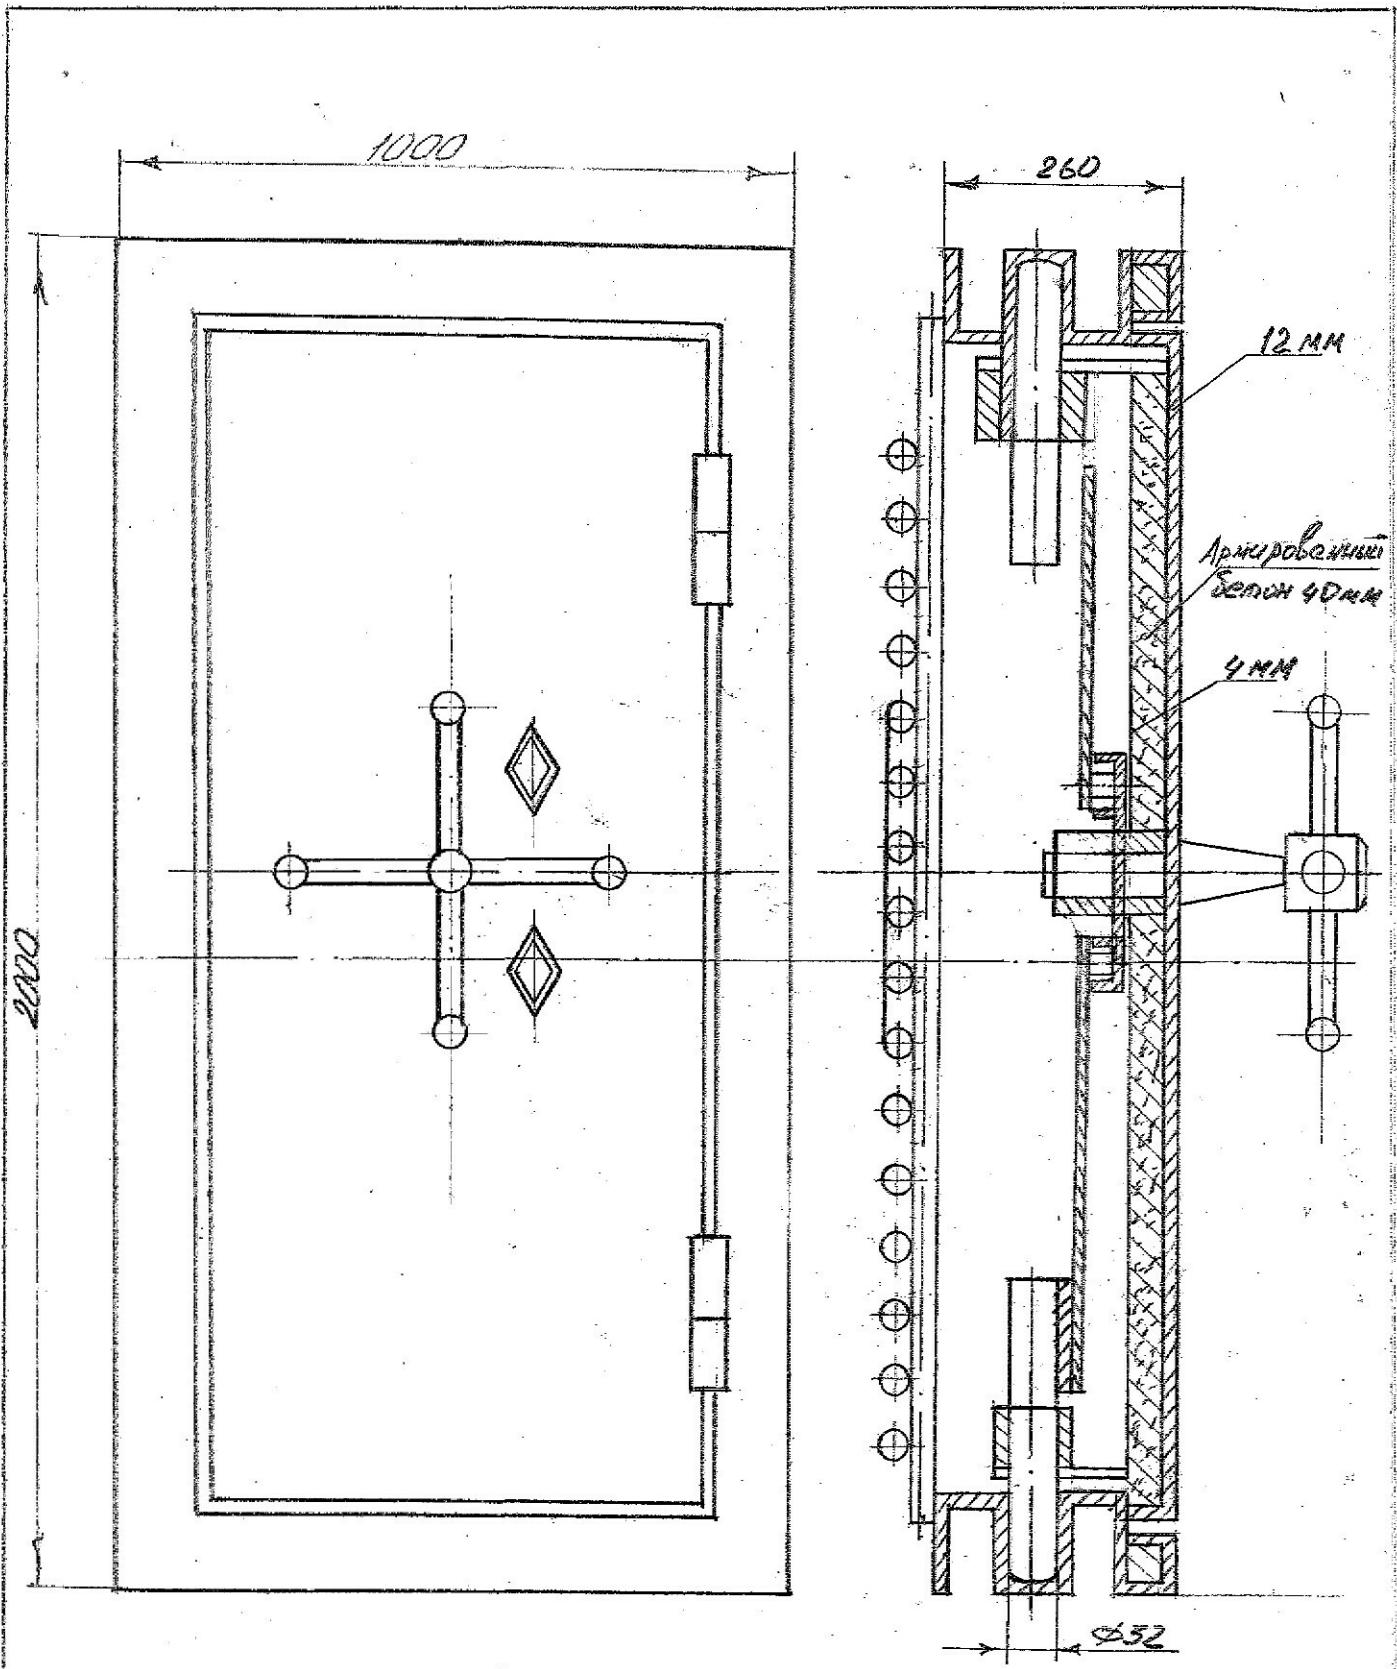

Чертежи	Схемы	Расчёты	Листы
---------	-------	---------	-------

Чертежи схемы Расчёты Листы

1/16

Mr. John D. Morris	Mr. John D. Morris	Mr. John D. Morris
10/20/1999	10/20/1999	10/20/1999

